

КПНД00000203 ВУД	
Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. №	
Взам. инв. №	
Инв. № докл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

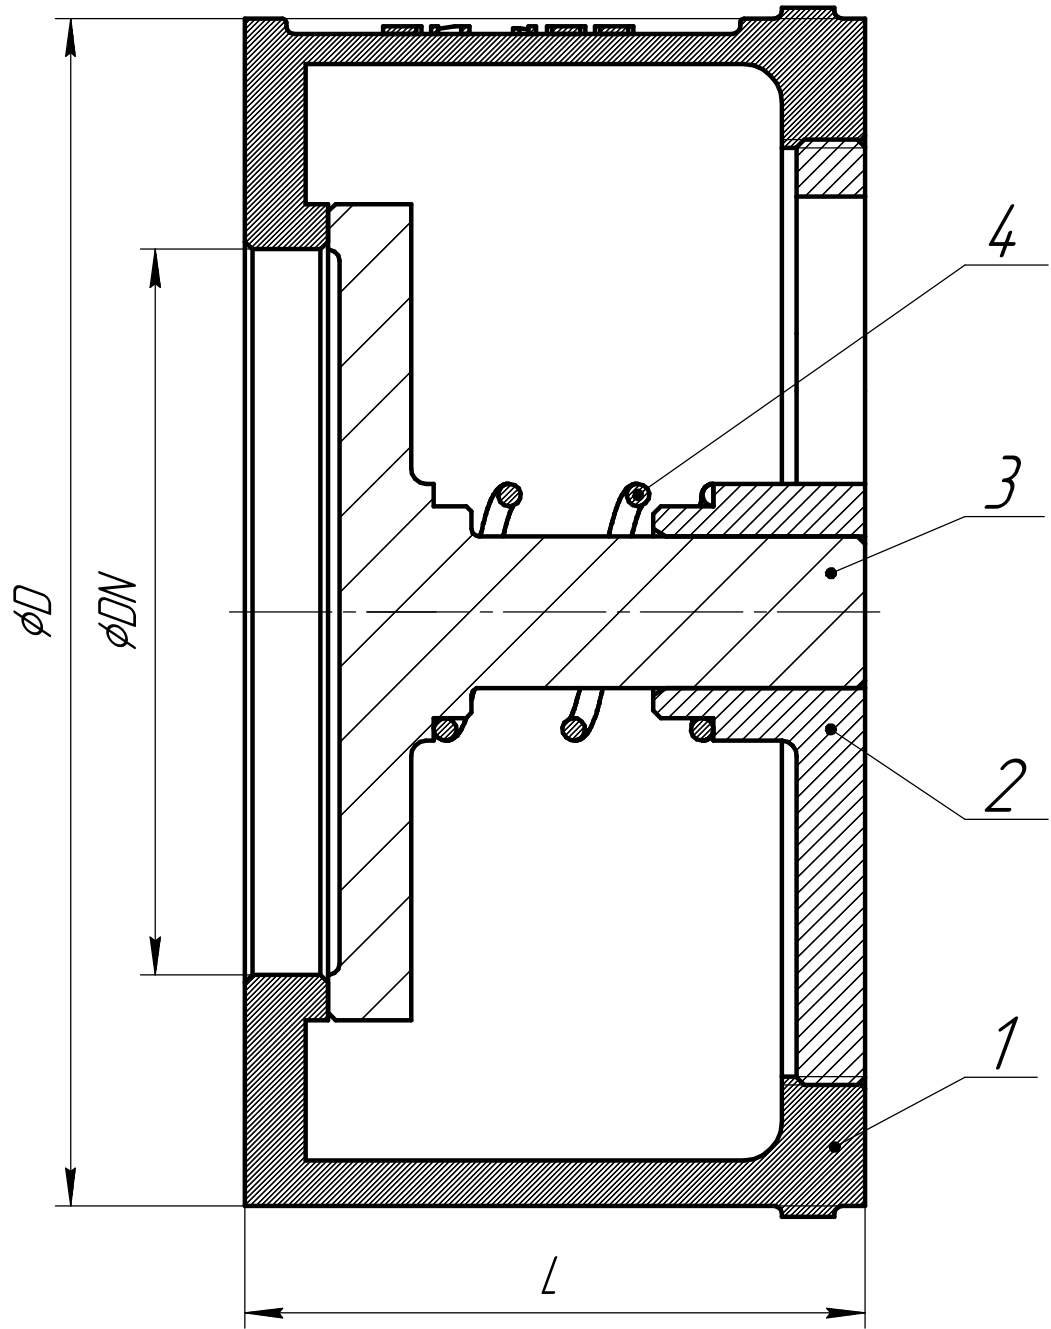


Таблица 1 Размеры в мм

Условный проход DN	D	L	Масса, кг
50	102	60	1,48
65	122	63	2,07
80	133	70	2,75
100	157	82	4,15
125	184	90	6,33
150	212	106	9,51
200	285	138	20,6

Таблица 2

Поз.	Наименование детали	Марка материалов основных деталей
1	Корпус	12Х18Н9ТЛ
2	Упор	
3	Клапан	
4	Пружина	12Х18Н10Т

Технические требования

- 1 Размеры для справки.
- 2 Изготовление и поставка по ТУ 3700-001-67282433-2014.
- 3 Пробное давление – 6,0 МПа.

Технические характеристики

- 1 Номинальное давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см²).
- 2 Установочное положение – любое.
- 3 Рабочая среда – жидкость/газ.
- 4 Температура рабочей среды – от -60°С до +350°С.
- 5 Направление подачи рабочей среды – по стрелке.
- 6 Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015 – В.
- 7 Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – "Е".
- 8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

				Для согласования				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Клапаны обратные межфланцевые	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Потеряев	Техн.	23.03.2026			См. табл.	1:1	
Пров.	Можяев	23.03.2026				Лист	Листов	1
Т.контр.	Устинова	23.03.2026				000 "Арматурный завод "Маяк"		
Метролог	Широв	23.03.2026						
Н.контр.	Широв	23.03.2026						
Утв.	Широв	23.03.2026						